

ПАСПОРТ

**ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО
DELI-125
DELI-125-H-3.00.00.00ПС**



СовПлим

Производитель: ЗАО "СовПлим", Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2

Тел.: +7 (812) 33-500-33

e-mail: info@sovplym.com
<http://www.sovplym.ru>


1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1. Данное руководство предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание вытяжного устройства DELI-125 (далее по тексту DELI-125) и распространяется его модификации.
- 1.2. Конструкция вытяжного устройства DELI-125 постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию непринципиальные изменения без отражения в данном руководстве.


2. Техническое описание

- 2.1. Выпускаемая модель DELI-125 предназначена для улавливания и удаления различных видов дыма, паров химических реактивов, мелкодисперсной пыли и других вредных веществ от локального источника выделения.
- 2.2. Вытяжное устройство этой серии имеет полую конструкцию воздуховодов и внешний опорный механизм для обеспечения минимального сопротивления воздушному потоку.
- 2.3. DELI-125 устанавливается при помощи кронштейна универсальной опоры над/под рабочим столом (в зависимости от модели).
- 2.4. Максимальный радиус зоны обслуживания DELI-125 составляет 2 или 3 м.

Примеры установки:



На стене,
над рабочим
столом.

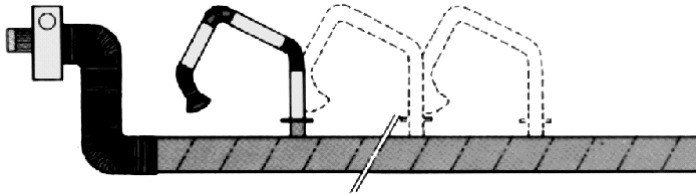

На краю рабочего стола. Все устройства подключены к
коллектору центральной вытяжной системы.




В монтажном отверстии рабочего стола.
Устройства подключены к портативному
фильтру.

- 2.5. Диаметр воздуховодов устройства 125 мм. Устройство может поворачиваться вокруг оси опоры на 360 град.
- 2.6. Устройство эксплуатируется в составе системы местной вытяжной вентиляции. Для регулирования удаляемого расхода воздуха вытяжное устройство снабжено специальной заслонкой.
- 2.7. Температура перемещаемой воздушной среды не должна превышать +70°C.
- 2.8. Изделие комплектуется круглой воздухоприемной воронкой.

3. Модификации и обозначения



DELI-125-2S/SP

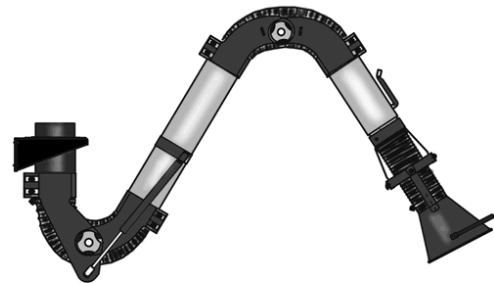

DELI-125-2H/SP


Схема обозначения устройств:

DELI-125-2 S / SP




Производство ЗАО «СовПлим».
S (Standing) – для установки над опорой.
Радиус зоны обслуживания (2 или 3 м).
H (Hanging) – для установки под опорой.
Вытяжное устройство DELI-125.


4. Основные размеры

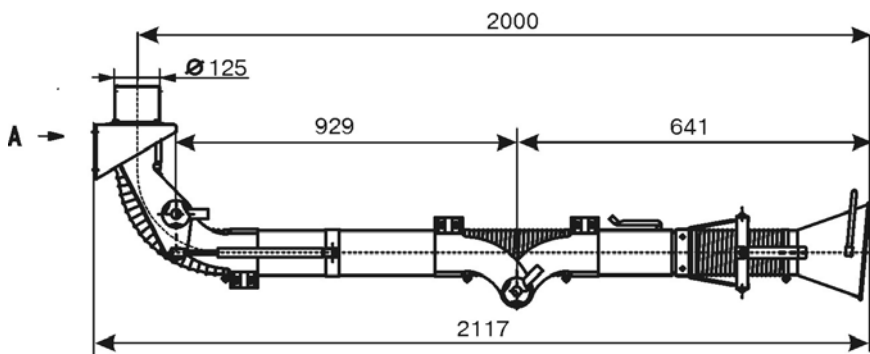


Модификация для монтажа под опорой (DELTA-125-2H/SP)

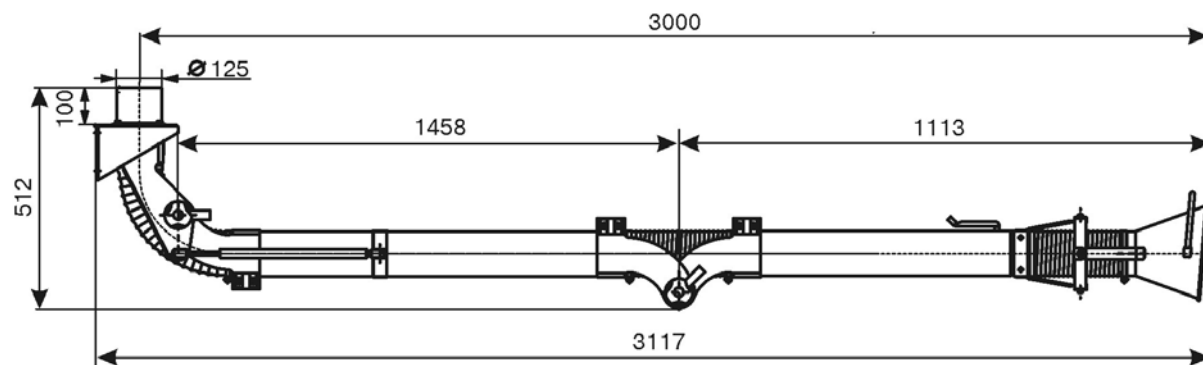

Модификация для монтажа над опорой (DELTA-125-3H/SP)

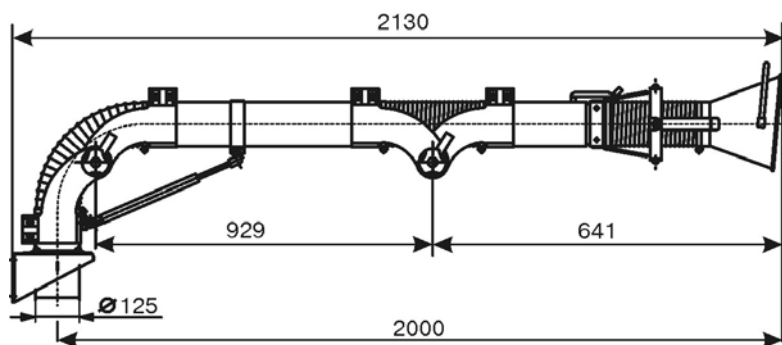


Модификация для монтажа над опорой (DELTA-125-2S/SP)

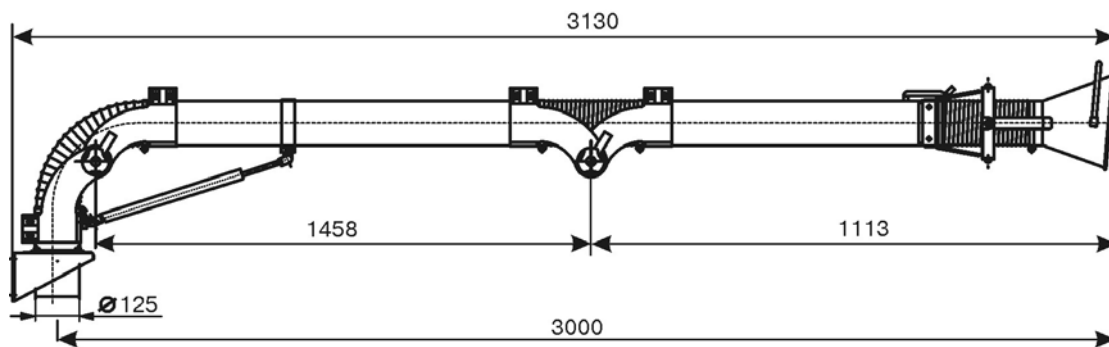


Модификация для монтажа над опорой (DELTA-125-3S/SP)

А, увеличено:

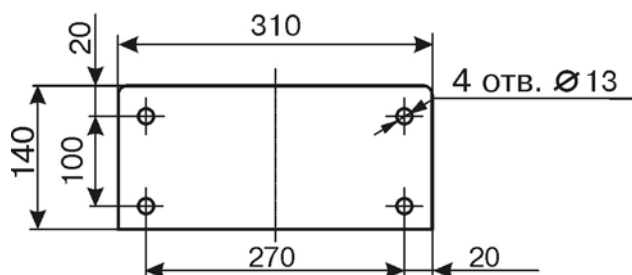

5. Схема элементов

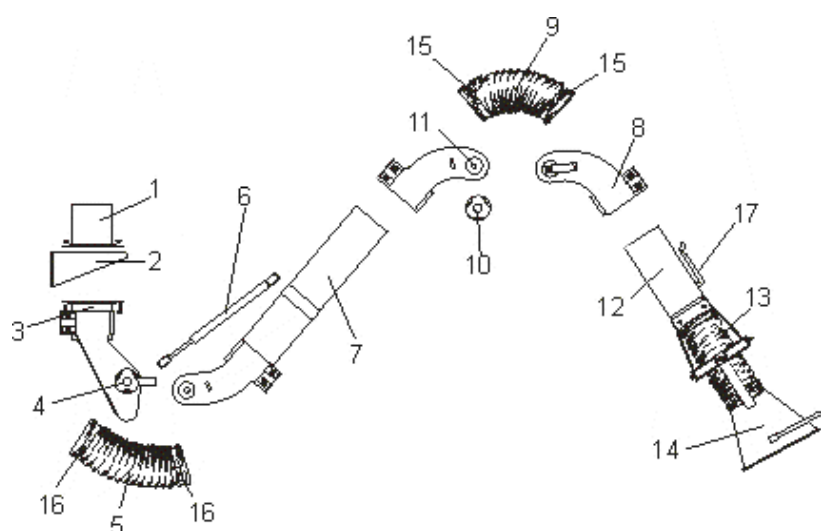


1. Патрубок 125мм.
2. Кронштейн.
3. Поворотный узел.
4. Фрикционное соединение.
5. Гибкий воздуховод.
6. Газовая опора.
7. Внутренний рычаг.
8. Основной хомут.
9. Гибкий воздуховод.
10. Регулировочная ручка.
11. Фрикционное соединение.
12. Внешний рычаг.
13. Гибкий воздуховод.
14. Воздухоприемная воронка.
15. Хомут.
16. Хомут.
17. Заслонка для регулирования расхода воздуха

6. Инструкция по монтажу и эксплуатации


- 6.1. Закрепить кронштейн (2) на стене.
- 6.2. Подсоединить DELI-125 через патрубок (1) к вытяжной системе.
- 6.3. Для фиксации внутреннего рычага (7) в требуемом положении отрегулируйте трение во фрикционном соединении (4) с помощью имеющейся в нем регулировочной ручки.
- 6.4. Для фиксации внешнего рычага (12) в требуемом положении отрегулируйте трение во фрикционном соединении (11) с помощью регулировочной ручки (10).
- 6.5. Воздухоприемная воронка (14) имеет возможность поворачиваться в 2-х направлениях, что обеспечивает удобство эксплуатации устройства в целом. Предпочтительно, чтобы гибкий воздуховод (13) оставался прямым для обеспечения наименьшего сопротивления воздушному потоку.

7. Технические характеристики


Зона обслуживания:

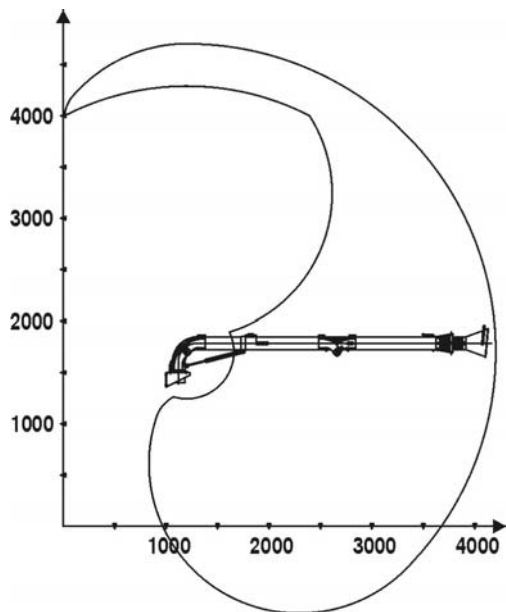


DELI-125-3S/SP

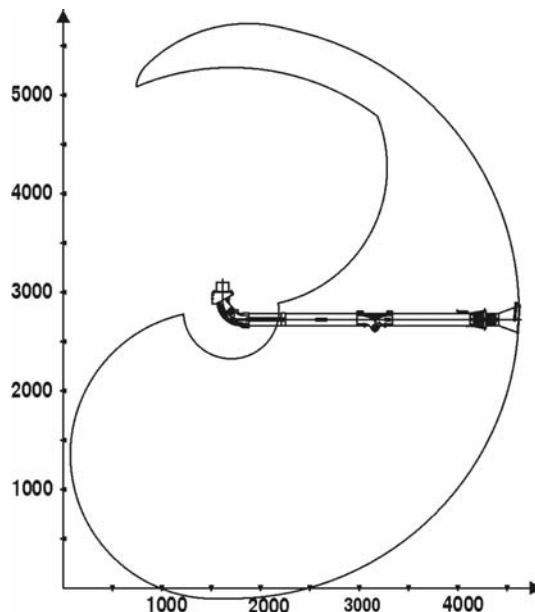

DELI-125-3H/SP

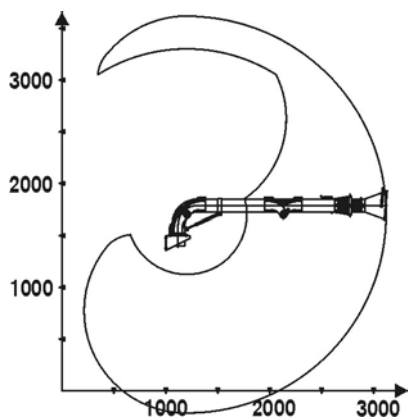

DELI-125-2S/SP

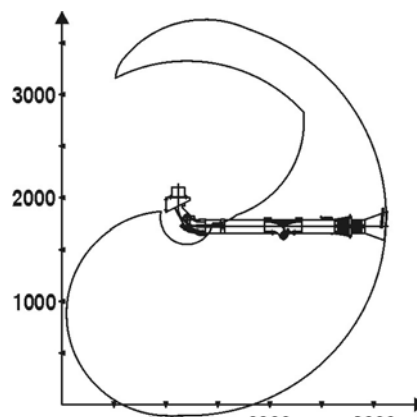

DELI-125-2H/SP

График потери давления:



Зависимость потери давления P , Па от расхода воздуха L , m^3/h

8. Комплект поставки

1. Устройство DELI-125.....1 шт.
2. Паспорт.....1 шт.
3. Упаковочная тара.....1 шт.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на вытяжное устройство "DELI-125" при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации - 12 месяцев с момента продажи.

МОДЕЛЬ: «DELI - 125 - ____ - ____ »

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

УПАКОВЩИК _____

ДАТА _____

Реквизиты завода-производителя:

ЗАО "СовПлим", Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2
Тел.: (812) 33-500-33
e-mail: info@sovplym.com
<http://www.sovplym.ru>